




SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina



Počet strán protokolu o skúške vzorky: 1 z 2

Protokol o skúške č. 440/2017/PV (vzorky vody č. 440)

Názov a adresa laboratória: SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
HS laboratórium, prevádzka Hydroanalytické laboratórium Horný Hričov
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Tel.: +421 041 7071723, 0905 519 939, e-mail: hricov@sevak.sk, www.sevak.sk

Meno a adresa zákazníka: OBEC NEDEZDA
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Číslo zákazky: 20170091

Odborné miesto: Nededza - Obecná studňa, Horný koniec

Matrica: surová voda

Druh vzorky: bodová - surová voda

Dátum a čas odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky (od-do):

13.03.2017 9:45 / 13.03.2017 / 13.03.2017 - 15.03.2017

Vzorku odobral/prevzal: Bugáňová Silvia / Pavlík Ján

Odber vzorky: Akreditovaný

Postup odberu podľa: ŠPP č.14

Odber a skúšky vykonané na základe: objednávky od zákazníka

Tabuľka výsledkov ukazovateľov.

Ukazovateľ	Metóda stanovenia	Výsledok	Rozšír. neistota (k = 2)	Merná jednotka	Pozn.	Limit[NV354/06]
Teplota vzduchu	STN 75 7375	6,0		°C	N	
Teplota vody	STN 75 7375	8,8	±0,9	°C	A	
Escherichia coli	STN EN ISO 9308-1:2015 (ŠOP č.78)	0		KTJ v 100 ml	A	0
Koliformné baktérie	STN EN ISO 9308-1:2015 (ŠOP č.78)	6		KTJ v 100 ml	A	0
Enterokoky	STN EN ISO 7899-2 (ŠOP č.42)	0		KTJ v 100 ml	A	0
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)	STN 75 7711 (ŠOP č.36)	0		jedince/ml	A	0


Poznámka: Záznamy o odbere sú v HS Laboratóriu.

Výsledok koliformných baktérií s 95% pravdepodobnosťou sa nachádza v konfidenčnom intervale (0 - 25) KTJ v 1ml.

Vzorka vody nevyhovuje limitom NV SR č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v ukazovateli: koliformné baktérie. V ostatných sledovaných ukazovateľoch vyhovuje limitom NV SR č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina



Počet strán protokolu o skúške vzorky: 2 z 2

Číslo vzorky: 440

Vysvetlivky:

- Protokol sa vzťahuje len na vykonané skúšky a nenahrádza schválenia výrobku.
- Tento protokol obsahuje výsledky neakreditovaných skúšok, ktoré sú označené N, výsledky akreditovaných skúšok označených A a skúšok zabezpečených subdodávkou označených S.
- Protokoly o skúške môže používateľ reprodukovat' bez obmedzenia celé. Čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho HS laboratória.
- Používateľ služieb akreditovaného pracoviska v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku.
- Laboratórium pitných vôd má číslovanie protokolu s označením PV
- Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje je v súlade s NV SR č.354/2006 Z.z. znení neskorších predpisov.

Prílohy:

Odchýlky od dokumentovaných postupov: nie sú

Protokol vypracoval: Bugáňová Silvia


Za hydrobiologické a mikrobiologické skúšky zodpovedá: Mgr. Natália Lieskovská

Za správnosť protokolu zodpovedajú: Ing. Danka Rosincová, Ing. Blažena Siažiková

Protokol o skúške schválil:

Dátum: 20.03.2017

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 ŽILINA

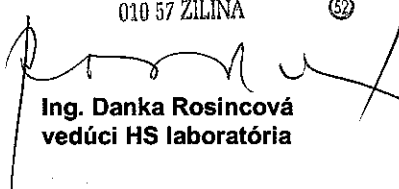
Ing. Danka Rosincová
vedúci HS laboratória